



## DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA POR SUBSISTEMA

**Descrição do Dado:** Dados diários relativos à apuração de demandas(carga) instantâneas e integralizadas por subsistema. Eles refletem a carga atendida por usinas supervisionadas e programadas pelo ONS, incluindo o valor estimado da micro e minigeração distribuída (MMGD) com base em dados meteorológicos previstos.

Descrição	Código	Tipo de Dado	Formato	Permite valor nulo	Permite valor zerado	Permite valor negativo
Subsistema da Usina	id_subsistema	TEXTO	3 POSIÇÕES	Não	----	----
Nome do Subsistema	nom_subsistema	TEXTO	20 POSIÇÕES	Não	----	----
Data de referência	dat_referencia	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Não	----	----
Data da medida da demanda máxima integralizada	din_demandaintegralizada	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Não	----	----
Valor da demanda integralizada na hora da demanda máxima instantânea do subsistema medido em MWhmedio	val_demandaintegralizada	FLOAT		Não	Não	Não
Data da medida da demanda máxima instantânea	din_demandainstantanea	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Não	----	----

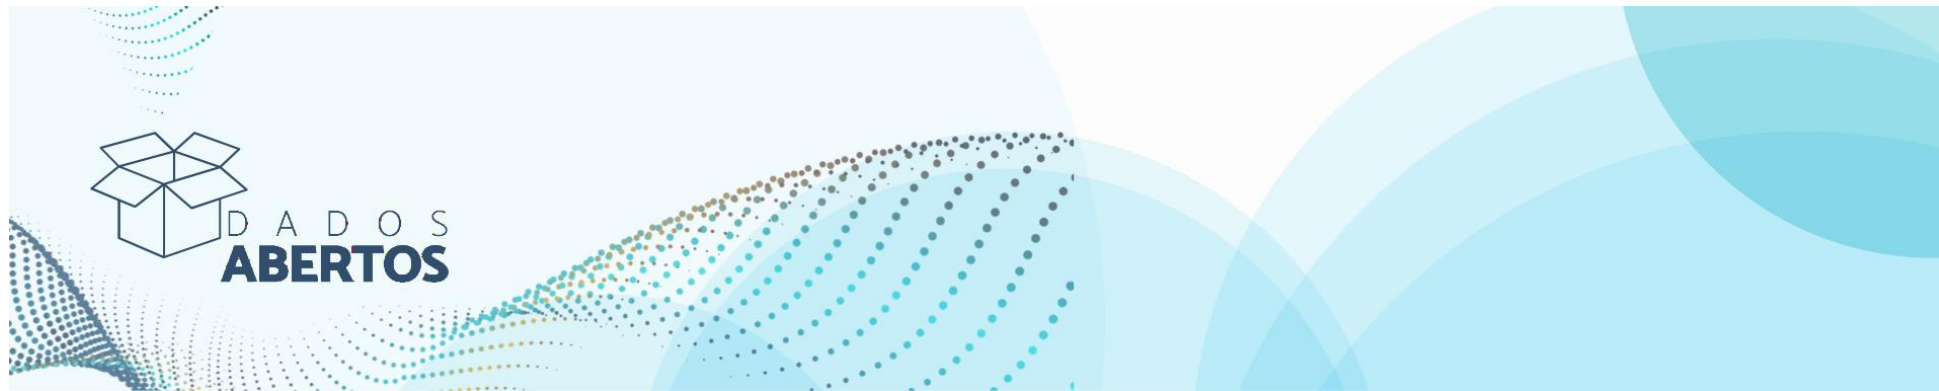

<b>Descrição</b>	<b>Código</b>	<b>Tipo de Dado</b>	<b>Formato</b>	<b>Permite valor nulo</b>	<b>Permite valor zerado</b>	<b>Permite valor negativo</b>
Valor da demanda máxima instantânea do subsistema medido em MW	val_demandainstantanea	FLOAT		Não	Não	Não

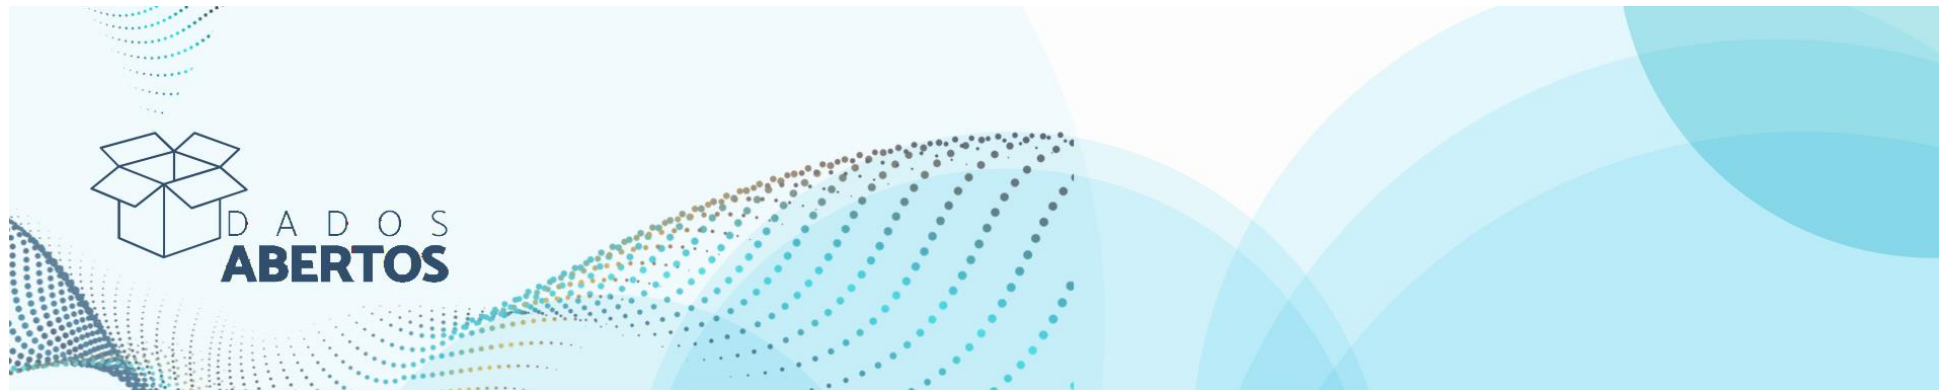

### Evoluções do Conjunto de Dados:

Versão 1.0	20-05-2026	Criação do Dicionário de dados
------------	------------	--------------------------------