

## DADOS DA GERAÇÃO DE ITAIPU BINACIONAL EM BASE HORÁRIA

**Descrição do Dado:** Dados de geração da UHE Itaipu Binacional em base horária, obtidos a partir do Sistema de Supervisão e Controle do ONS. Os dados contemplam a geração total da usina, separando os dados do setor de 60 Hz, 50 Hz, atendimento ao Brasil e ao Paraguai.


Descrição	Código	Tipo de Dado	Formato	Permite valor nulo	Permite valor zerado	Permite valor negativo
Instante da medida	din_instante	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Não	---	---
Potência ativa média horária gerada pela UHE Itaipu, considerando todas as unidades geradoras da usina, em MWmed	val_itaipu_total	FLOAT		Não	Sim	Não
Potência ativa média horária gerada pelas unidades do setor de 60 Hz, em MWmed	val_itaipu_60hz	FLOAT		Não	Sim	Não
Potência ativa média horária gerada pelas unidades do setor de 50 Hz, em MWmed	val_itaipu_50hz	FLOAT		Não	Sim	Não
Potência ativa média horária destinada ao Brasil proveniente do setor 50 Hz, medida nos conversores do elo CC na SE Foz do Iguaçu 50 Hz, em MWmed	val_itaipu_50hz_br	FLOAT		Não	Sim	Não



D A D O S  
**ABERTOS**

Data: 09-02-2026 - Página 2

<b>Descrição</b>	<b>Código</b>	<b>Tipo de Dado</b>	<b>Formato</b>	<b>Permite valor nulo</b>	<b>Permite valor zerado</b>	<b>Permite valor negativo</b>
Potência ativa média horária destinada ao Brasil, sendo equivalente à soma da geração do setor 60 Hz (val_itaipu_60hz) com a parcela do setor 50 Hz destinada ao Brasil (val_itaipu_50hz_br), em MWmed	val_itaipu_br			Não	Sim	Não
Potência ativa média horária destinada ao Paraguai, em MWmed	val_itaipu_py			Não	Sim	Não

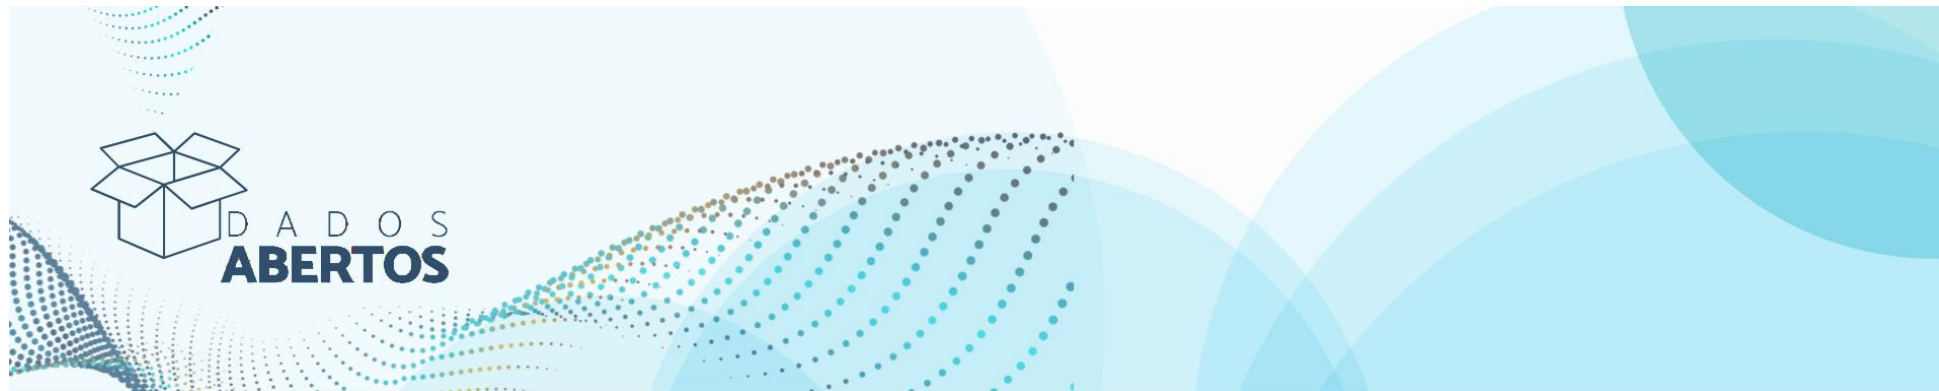

**Evoluções do Conjunto de Dados:**

Versão 1.0	09-02-2026	Criação do Dicionário de dados
------------	------------	--------------------------------